Схема перенастройки платы каналов «А8» для работы на спец. линиях

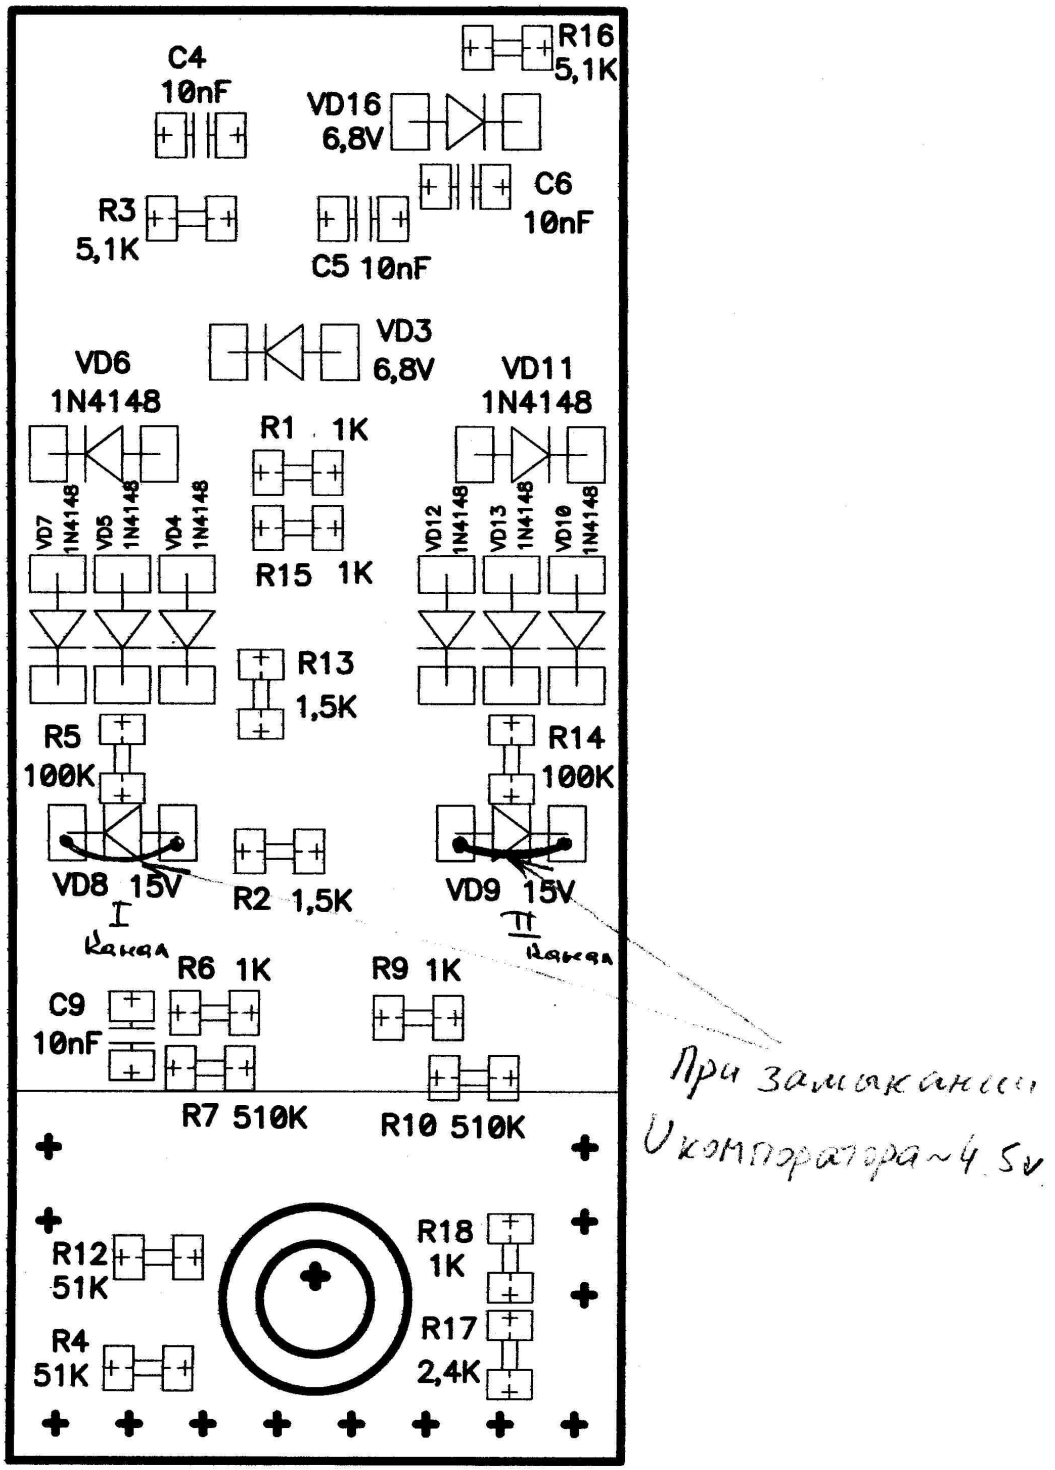

На спец. линиях с напряжением в линии 0В при положенной трубке необходимо в программе «Архиватора речи» в настройках канала установить «Инверсная полярность компаратора», а также запаять перемычку на плате каналов.

При замыкании стабилитрона $U_{компоратора}$~ 4,5В